

Agregaty
skraplające na

**naturalny
czynnik
chłodniczy**



Rozwiązania na naturalne
czynniki chłodnicze
Od Danfoss

Optyma™ iCO₂

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Agregaty skraplające Danfoss Optyma™ iCO₂

Naturalny następny krok techniki chłodniczej – już dziś

Ponieważ dla naszych klientów zrównoważony rozwój jest priorytetem, agregaty skraplające Optyma™ marki Danfoss z naturalnym czynnikiem chłodniczym zaprojektowano z naciskiem na niezawodność i wygodę, aby umożliwić bezpieczne oraz pozbawione komplikacji przejście na czynniki o bardzo niskim współczynniku GWP. Najlepsza w swojej klasie jakość, cicha praca i inteligentne funkcje zapewniają oszczędność kosztów w porównaniu z istniejącymi urządzeniami – obok łatwego instalowania, bezproblemowej obsługi i ulepszonej konserwacji żywności, tak charakterystycznych dla rodziny Optyma™. **Poznaj nasze agregaty skraplające na naturalny czynnik chłodniczy i już dziś z łatwością rozpocznij zwrot ku zielonym rozwiązaniom.**

> **ROZPOCZNIJ TUTAJ**

cr.danfoss.com

EcoDesign

Optyma™
by Danfoss

Obierz zielony kurs z agregatami skraplającymi **Optyma™** na naturalny czynnik chłodniczy

Agregat skraplający z naturalnym czynnikiem chłodniczym **Optyma™ iCO₂** daje sposobność przejścia na zielone rozwiązania w dogodnej chwili – z klasą PED 1, umożliwia bezpieczny i przyszłościowy zwrot ku zgodności z przepisami F-gazowymi.



Elastyczny nadzór i zarządzanie

Elastyczne możliwości transmisji danych dzięki bramce CAN bus. Agregat może pracować samodzielnie, z regulacją pracy parownika lub być podłączone do sterownika instalacji chłodniczej (System Manager).



Solidny, niezawodny i efektywny

- Niezawodna praca przy temperaturze otoczenia do 46°C dzięki najlepszym w swojej klasie podzespołom.
- Większe bezpieczeństwo żywności dzięki dostosowywaniu obrotów sprężarki do zmian obciążenia.
- Jeden agregat może obsługiwać wiele komór chłodniczych bądź szereg witryn chłodniczych – ograniczając koszty operacyjne.



Cicha praca

Poziom hałasu < 35 dB(A) w odległości 10 metrów – niemal dwa razy ciszej od innych urządzeń pracujących ze zmiennym obciążeniem – dzięki najlepszej w swojej klasie sprężarce spiralnej BLDC*, wysokiej jakości izolacji akustycznej oraz cichemu wentylatorowi.




Chłodzenie zoptymalizowane na przyszłość

Wysoka efektywność energetyczna

Niskie zużycie energii

Zredukowany pośredni wpływ na efekt cieplarniany

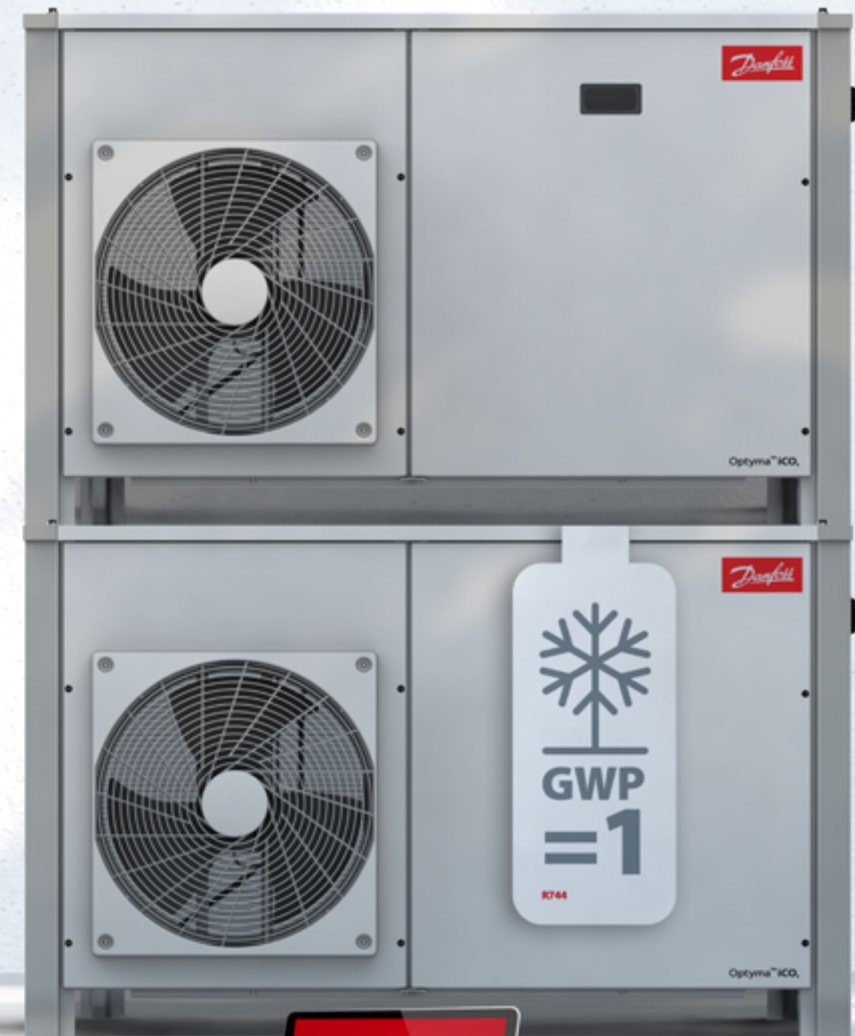

* Bezszczotkowy silnik prądu stałego

Optima™ iCO₂

Cechy charakterystyczne i zalety

Średnia temperatura parowania (MBP)

– 1,5 do 4,6 kW*



Osiągi / wydajność chłodnicza agregatu

Optima™ iCO₂

Model			OP-MPAM005COP04G										
Nr kat.			114X6001										
Wersja			P04										
Sprężarka			Spiralna z silnikiem bezszczotkowym										
Zasilanie elektryczne			G (230 V230V~1N~50 Hz Sprężarka & wentylator)										
Obciążenie sprężarki			Obroty minimalne					Obroty maksymalne					
T otoczenia [°C]			27	32	38	43*	46*	27	32	38	43*	46*	
Wydajność chłodnicza Q [kW]*	T o [°C]	-15 °C	1446	1263	1021	799	657		4456	3893	3145	2008	1652
		-10 °C	1676	1486	1243	1027	893		5164	4578	3829	2582	2244
		-5 °C	1870	1657	1395	1171	1034		5761	5105	4298	2943	2599
		0 °C	2045	1794	1495	1247	1099		6612	6302	4606	3134	2762
		5 °C	2220	1916	1561	1274	1105		6840	5903	4809	3201	2777
SEPR									3,2				
Poziom mocy akustycznej dB(A)									67				
Poziom ciśnienia akustycznego z 10 m dB(A)									35				

* Warunki robocze wg EN13215, przegrzanie 10 K, dochłodzenie 0 (zaktualizowane oprogramowanie)



Regularne aktualizacje i dokładne dane na temat wydajności zawiera oprogramowanie Coolselector®2:

coolselector.danfoss.com



Potrzebnych informacji i narzędzi oraz możliwości zamówienia części zamiennych dostarcza aplikacja

Ref Tools

Gotów na pójście zieloną drogą ku zgodności z przepisami?

Danfoss jest z Tobą cały czas.

Profesjoniści branży chłodniczej przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, instalując urządzenia o wysokiej efektywności i wybierając czynniki chłodnicze o bardzo niskim współczynniku GWP.

> Dowiedz się, jak Danfoss wspiera Cię na drodze ku zgodności z przepisami




Odnośnie czynników o niskim GWP, przyjrzyj się naszym agregatom skraplającym na czynniki z grup A2L i A1



Dowiedz się więcej o unijnych przepisach dotyczących agregatów skraplających – i o tym, jak możesz wdrożyć u siebie efektywne i legalne rozwiązania



Przyspiesz proces przechodzenia na przyszłościowe czynniki chłodnicze i zmniejsz wpływ na klimat

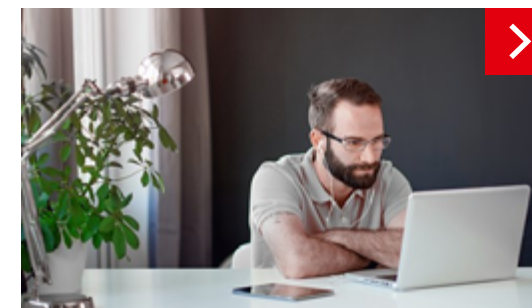

Centrum szkoleniowe firmy Danfoss oferuje kursy, webinaria i materiały polepszające Twoją wiedzę i umiejętności w zakresie techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej

Wszelkie informacje, w tym między innymi informacje na temat doboru produktu, jego zastosowania lub wykorzystania, konstrukcji, masy, wymiarów, wydajności lub jakichkolwiek inne dane techniczne, zawarte w instrukcjach, katalogach, reklamach itp., podane na piśmie, ustnie bądź w formie elektronicznej, należy uważać jedynie za poglądowe, a wiążące tylko wtedy i w zakresie, w jakim dokonano wyraźnego odniesienia w ofercie lub zamówieniu. Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to również produktów już zamówionych. Zamienne mogą być dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach już uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss i logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.